


СХЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ

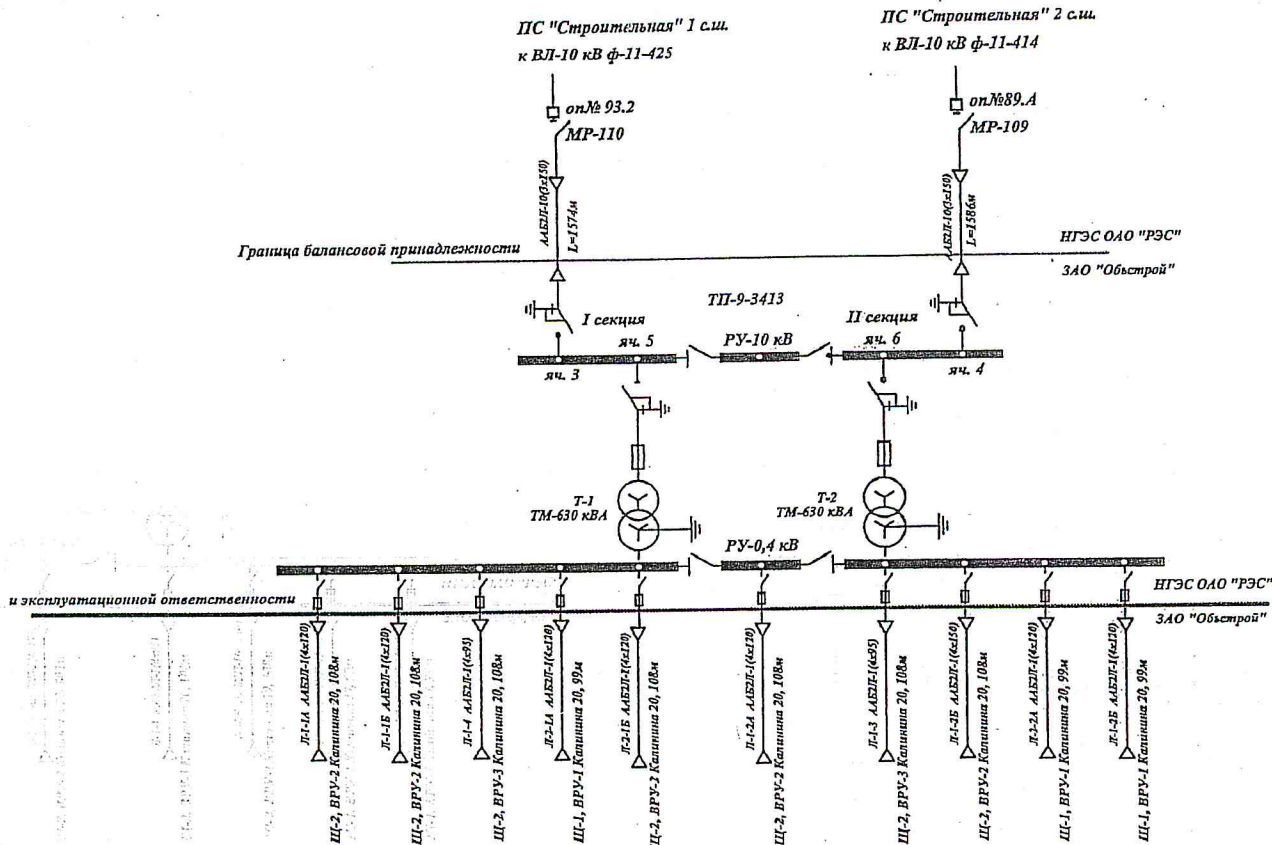

Характеристики питающей ТП			Характеристики объекта Потребителя					Согласованная категория надежности электроснабжения потребителя, обеспечиваемая сетевой организацией	
Принадлежность	Диспетчерский номер	Мощность, кВА	№ пп	Наименование объекта	Адрес	Потребляемая (разрешенная) мощность объекта, кВт*	Категория надежности электроснабжения объекта		Наличие резерва
ЗАО «Обьстрой»	9-3413	2x630	1	11-ти этажный жилой дом	НСО, г.Обь, ул. Калинина, 20	341,6	II	есть	II

* Максимальная мощность, кВт - максимальная мощность, величина которой, обусловленная составом энергопринимающего оборудования и технологическим процессом потребителя, исчисляемая в киловаттах (кВт)

Подписи:

Сетевая организация

Начальник Обского РЭС филиала НГЭС ОАО «РЭС»

должность

Литвиненко М.Н.

Литвиненко М.Н.

Филиал «Обьстрой» филиала НГЭС ОАО «РЭС»
 Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети»
ОБСКОЙ РЭС

Потребитель

Директор ЗАО «Обьстрой»

«Подпись»

Засулевич С.В.

«Подпись (ФИО)»

МП

